




納入品図面

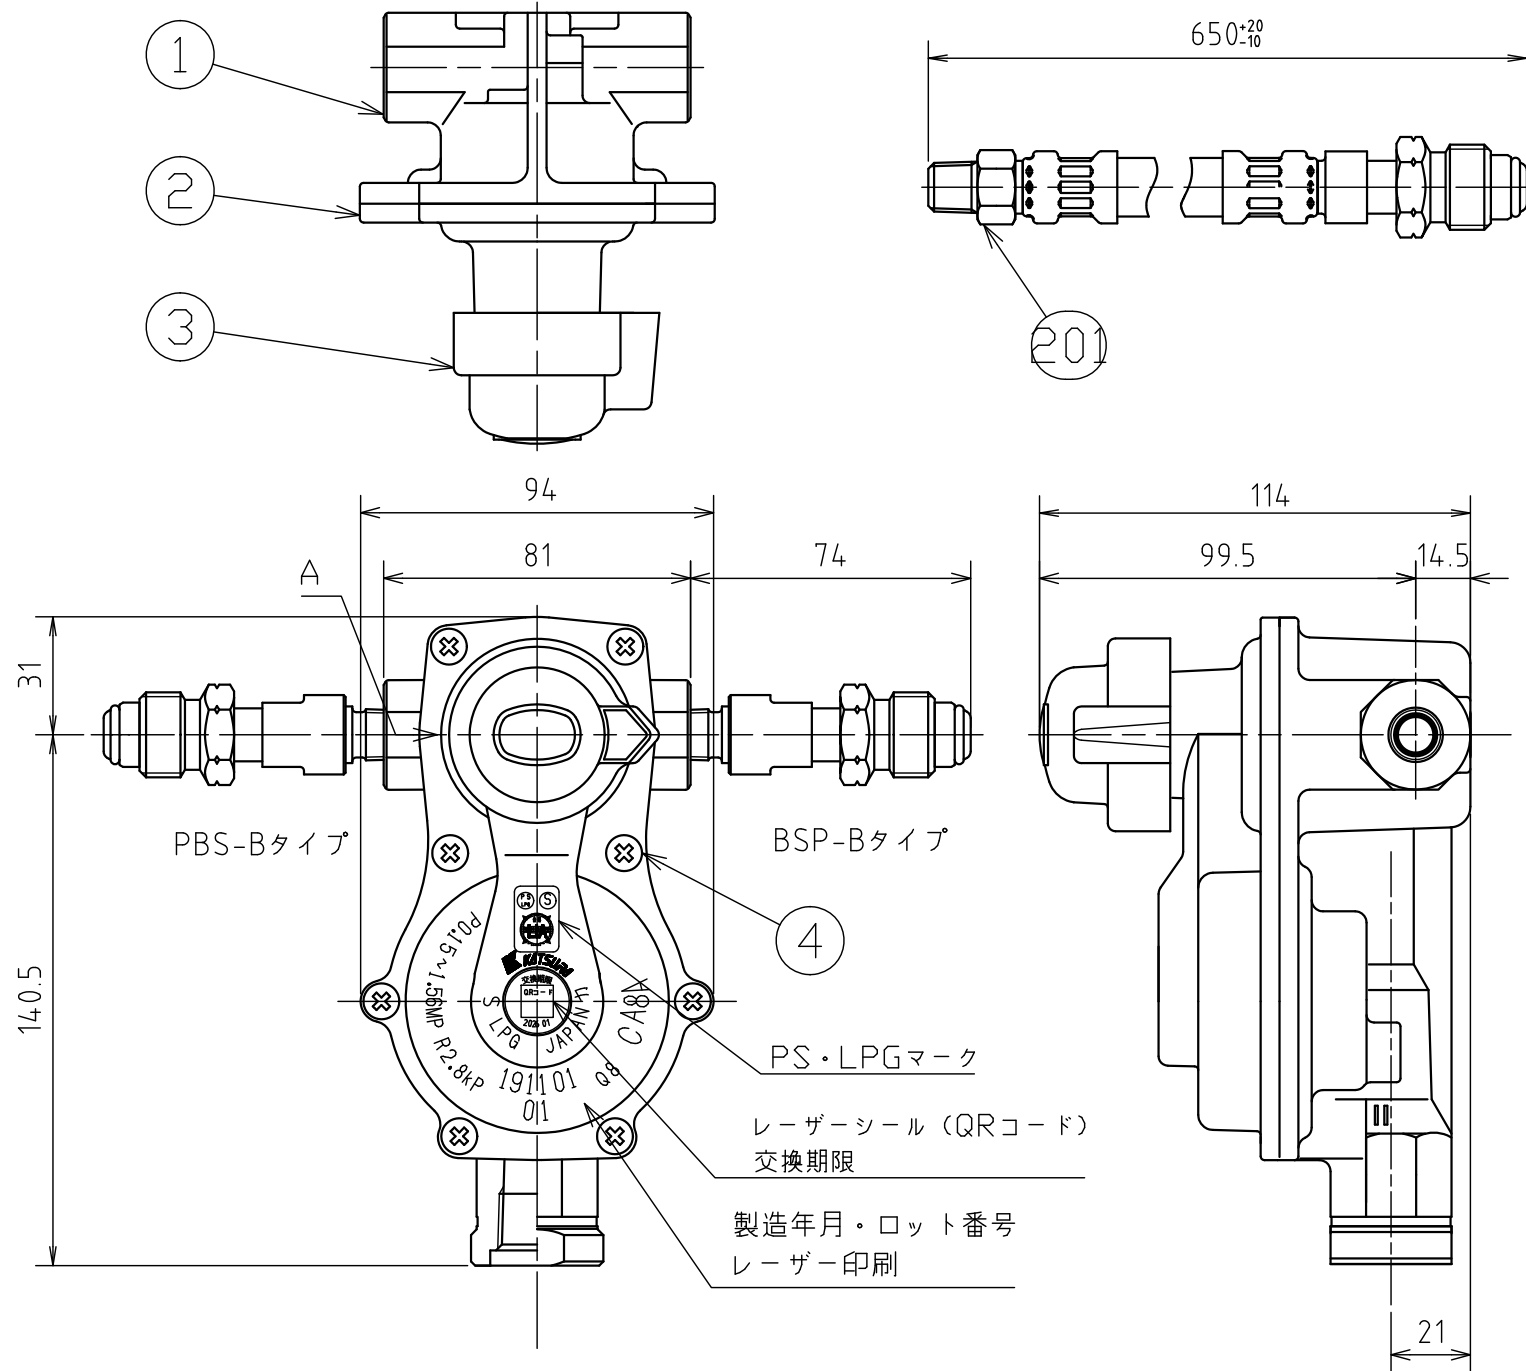


A矢視図



交換期限シール

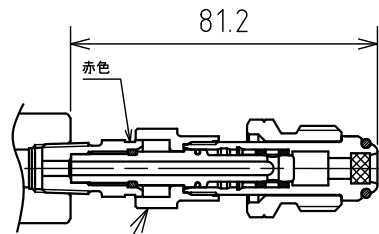

作動時



PS・LPGマーク (LIA合格証)



交換期限シール

- ・PS・LPGマーク (LIA合格証) が貼付してあります。
- ・LIA: 経済産業省登録検査機関
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会
- ・10年後の交換期限を明示したシールを貼付してあります。

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	本体	アルミ合金ダイキャスト	1	アルマイト処理, 塗装
2	カバー	アルミ合金ダイキャスト	1	アルマイト処理, 塗装
3	切替ハンドル A	樹脂	1	ページュ
4	M5×10ナベ小ネジ	ステンレス	8	ダクロ処理
5	張力式BS防止器片ピン Ass'y	Ass'y	1	

梱包部品				
番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
201	BS-065	Ass'y	1	
202	取扱説明書 (自動切替調整器)	-	1	
203	取扱説明書 (高圧ホース)	-	1	
204	保証書 (高性能機器)	-	1	
205	CA8A-B取扱説明書	-	1	

製品仕様		
型式	CA8A-PBS065-B	CA8A-BSP065-B
容量	8 kg / h	
耐圧試験 圧力	高圧部	2.6 MPa
	中圧部	0.8 MPa
	低圧部	0.3 MPa
気密試験 圧力	高圧部	1.56 MPa
	中圧部	0.225 MPa
	低圧部	5.5 kPa
入口圧力範囲	0.15 ~ 1.56 MPa	
出口圧力範囲	2.55 ~ 3.3 kPa	
閉塞圧力	3.5 kPa 以下	
補給開始圧力	0.15 MPa 以下	
安全弁作動開始圧力	5.6 ~ 8.4 kPa	
安全弁作動停止圧力	5.04 ~ 8.4 kPa	
入 口 接 続	張力式ガス放出防止型片ピン×スパナホース付き (BS-065 付き)	
出 口 接 続	Rc 1/2 ネジ	

設計					名称 (TITLE)
出図 (ISSUED)	設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	照査 (CHECKED)	承認 (APPROVED)	高性能自動切替調整器
	浦	久保田	杉山	今井	CA8A-BSP065-B/-PBS065-B
尺度 (SCALE)	日付 (DATE)				図番 (DWG. No.)
1:2	2023/10/6				02
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)	KATSURA CO., LTD.				104160149