




納入品図面

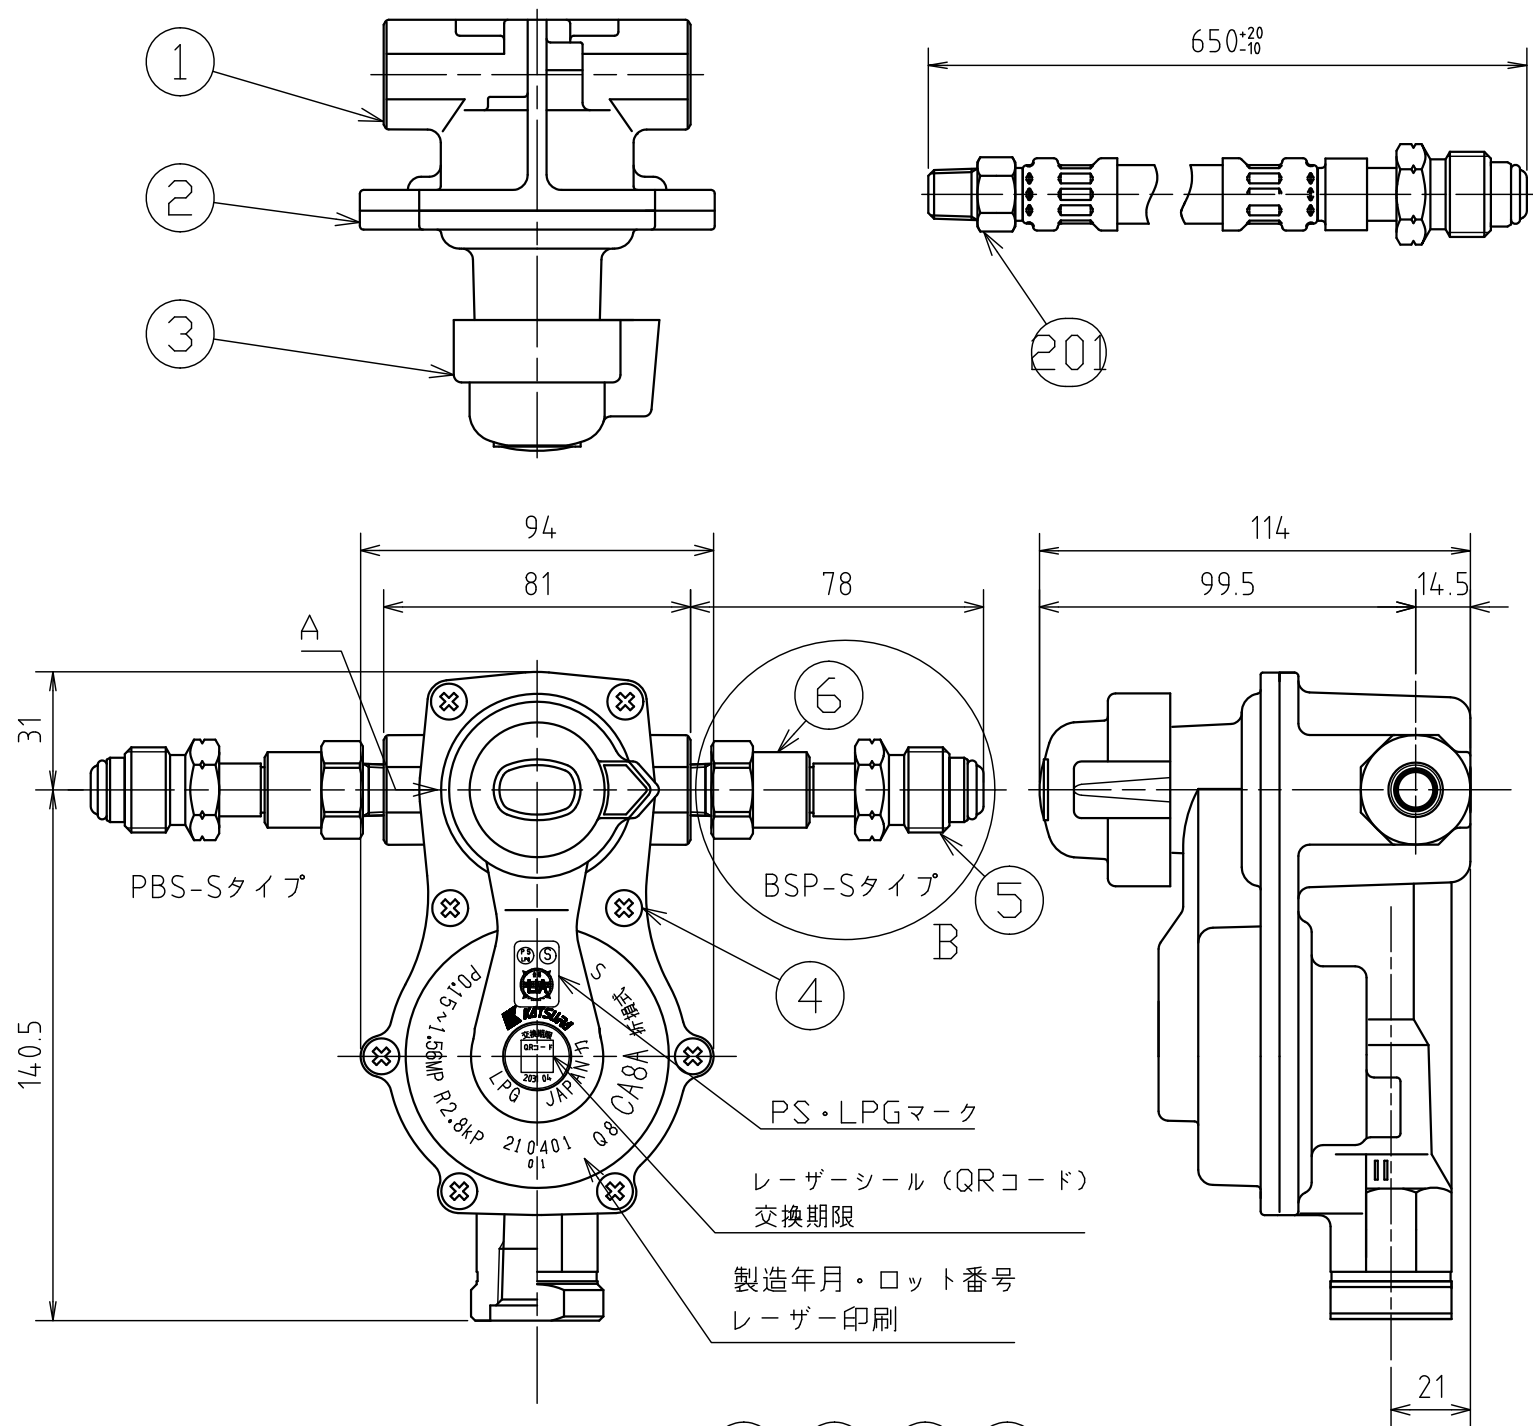


A 矢視図



交換期限シール

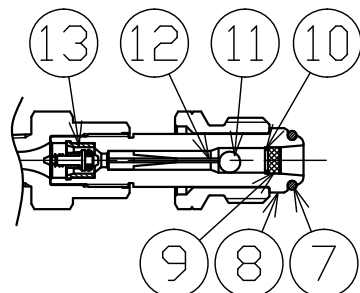

B 詳細



PS・LPGマーク (LIA合格証)



交換期限シール

- ・PS・LPGマーク (LIA合格証) が貼付してあります。
- ・LIA: 経済産業省登録検査機関
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会
- ・10年後の交換期限を明示したシールを貼付してあります。

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	本体	アルミ合金ダイキャスト	1	アルマイト処理, 塗装
2	カバー	アルミ合金ダイキャスト	1	アルマイト処理, 塗装
3	切替ハンドル A	樹脂	1	ベージュ
4	M5×10ナベ小ネジ	ステンレス	8	ダクロ処理
5	六角ナット	銅合金	1	
6	折損用接続金具	銅合金	1	
7	Oリング	合成ゴム	1	耐LPG
8	スピンドル	銅合金	1	
9	ストレーナー	ステンレス	1	
10	Cピン	ステンレス	1	
11	ボール	樹脂	1	
12	ストッパー	樹脂	1	
13	逆止弁 Ass'y	Ass'y	1	

梱包部品				
番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
201	BS-065	Ass'y	1	
202	取扱説明書 (自動切替調整器)	-	1	
203	取扱説明書 (高圧ホース)	-	1	
204	保証書 (高性能機器)	-	1	
205	CA8A-S取扱説明書	-	1	

製品仕様		
型式	CA8A-BSP065-S	CA8A-PBS065-S
容量	8kg/h	
耐圧試験 圧力	高圧部	2.6MPa
	中圧部	0.8MPa
	低圧部	0.3MPa
気密試験 圧力	高圧部	1.56MPa
	中圧部	0.225MPa
	低圧部	5.5kPa
入口圧力範囲	0.15~1.56MPa	
出口圧力範囲	2.55~3.3kPa	
閉塞圧力	3.5kPa以下	
補給開始圧力	0.15MPa以下	
安全弁作動開始圧力	5.6~8.4kPa	
安全弁作動停止圧力	5.04~8.4kPa	
入口接続	折損式ガス放出防止型片ピン×スパナホース付き (BS-065付き)	
出口接続	Rc1/2ネジ	

設計・製造・検査・承認					名称 (TITLE)
出図 (ISSUED)	設計 (DESIGNED) 久保田	製図 (DRAWN) 久保田	照査 (CHECKED) 杉山	承認 (APPROVED) 今井	高性能自動切替調整器
尺度 (SCALE) 1:2	日付 (DATE) 2023/10/6				CA8A-BSP065-S/-PBS065-S
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)	KATSURA CO.,LTD.				図番 (DWG. No.) 104160152